



空調機器表・・

記 号	名 称	型 式	系 統	冷房能力	暖房能力	風量	外気量	静圧	電源（室内機）				電源（室外機）				冷媒		台数	備考			
				kw	kw	m3/h	m3/h	Pa	φ	V	w	φ	V	FAN kw	CP kw	液	ガス						
ACM-1	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP560CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	56	63							3	200	0.48+0.32	6.3+4.2	15.9	28.6	1					
ACM-1-1	〃（室内機）	FXYMP140AB・	〃 天井ダクトインベイ形 全熱交換器連動	14	16	2,160			1	200	0.35					9.52	15.9	2					
ACM-1-2		FXYMP140MAF・	〃 天井ダクトインベイ形（外気処理エアコン） F E－1 連動	14	12	1,100	1,100	140	1	200	0.38					9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACM-2	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP560CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	56	63							3	200	0.48+0.32	6.3+4.2	15.9	28.6	1					
ACM-2-1	〃（室内機）	FXYMP140AB・	〃 天井ダクトインベイ形 全熱交換器連動	14	16	2,160		140	1	200	0.35					9.52	15.9	2					
ACM-2-2	〃（室内機）	FXYSP71MA・	〃 天井ビルトイン形	7.1	8	1,380		80	1	200	0.125					9.52	15.9	1					
ACM-2-3	〃（室内機）	FXYCP36BA・	〃 天井カセット2方形（自動昇降グリル） 全熱交換器連動	3.6	4.0				1	200	0.046					6.35	12.7	1					
ACM-2-4	〃（室内機）	FXYCP36BA・	〃 天井カセット2方形（自動昇降グリル）	3.6	4.0				1	200	0.046					6.35	12.7	1					
ダイキン工業（株）																							
ACM-3	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP560CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	56	63							3	200	0.48+0.32	6.3+4.2	15.9	28.6	1					
ACM-3-1	〃（室内機）	FXYMP140AB・	〃 天井ダクトインベイ形 全熱交換器連動	14	16	2,160		140	1	200	0.35					9.52	15.9	2					
ACM-3-2	〃（室内機）	FXYMP140MAF・	〃 天井ダクトインベイ形（外気処理エアコン） F E－4 連動	14	12	1,100	1,100	140	1	200	0.38					9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACM-4	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP560CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	56	63							3	200	0.48+0.32	6.3+4.2	15.9	28.6	1					
ACM-4-1	〃（室内機）	FXYMP140AB・	〃 天井ダクトインベイ形 全熱交換器連動	14	16	2,160		140	1	200	0.35					9.52	15.9	2					
ACM-4-2	〃（室内機）	FXYMP140MAF・	〃 天井ダクトインベイ形（外気処理エアコン） F E－4 連動	14	12		1,100	200	1	200	0.38					9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACM-5	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP560CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	56	63							3	200	0.48+0.32	6.3+4.2	15.9	28.6	1					
ACM-5-1	〃（室内機）	FXYMP140AB・	〃 天井ダクトインベイ形 全熱交換器連動	14	16	2,160		140	1	200	0.35					9.52	15.9	2					
ACM-5-2	〃（室内機）	FXYMP140MAF・	〃 天井ダクトインベイ形（外気処理エアコン） F E－3 連動	14	12		1,100	200	1	200	0.38					9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACM-6	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP560CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	56	63							3	200	0.48+0.32	6.3+4.2	15.9	28.6	1					
ACM-6-1	〃（室内機）	FXYMP140AB・	〃 天井ダクトインベイ形 全熱交換器連動	14	16	2,160		140	1	200	0.35					9.52	15.9	2					
ACM-6-2	〃（室内機）	FXYMP140MAF・	〃 天井ダクトインベイ形（外気処理エアコン） F E－3 連動	14	12		1,100	200	1	200	0.38					9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACM-7	ビルマルチエアコン（室外機）	RXUP450CA・	高効率インバータービルマルチエアコン室外機	45	50							3	200	0.32+0.32	4.1+4.1	12.7	28.6	1					
ACM-7-1	〃（室内機）	FXYFP80MD・	〃 天井カセット4方形（自動昇降グリル） 全熱交換器連動	8	9				1	200	0.56					9.52	15.9	2					
ACM-7-2	〃（室内機）	FXYKP28BA・	〃 天井カセット1方形 全熱交換器連動	2.8	3.2				1	200	0.09					6.35	12.7	2					
ACM-7-3	〃（室内機）	FXYFP140MD・	〃 天井カセット4方形（自動昇降グリル） 全熱交換器連動	14	16				1	200	0.12					9.52	15.9	1					
ACM-7-4	〃（室内機）	FXYCP80BA・	〃 天井カセット1方形	8	9				1	200	0.106					9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACP-1	空冷パッケージエアコン	SZVYP1400JR・	インバーター空冷ヒートポンプエアコン 床置ダクト形	125	140	25,500	5,500	280	3	200	11	3	200	0.56	3.9+4.5	9.5	12.7	2					
			収骨ホール・告別ホール											0.38	4.9	9.5	12.7						
			炉前ホール・見送ホール											0.8	3.9+4.5+4.5	22.2	28.6						
														0.8	3.9+4.5+4.5	22.2	28.6						
ダイキン工業（株）																							
ACP-2	空冷パッケージエアコン	SZVYCP450JR・	インバーター空冷ヒートポンプエアコン 床置ダクト形 外気処理エアコン	53.6	45	4,680	4,680	370	3	200	2.2	3	200	0.4+0.4	4.7+5.1	12.7	28.6	2					
ダイキン工業（株）																							
ACP-3	空冷パッケージエアコン	SZZB140CB・	高効率インバーターエアコン ビルトイン形 全熱交換器連動	5.7～14	6.0～18	2,040		80			0.225	3	200	0.188	2.29	9.52	15.9	5					
ダイキン工業（株）																							
ACP-4	空冷パッケージエアコン	SZZC80CBV・	高効率インバーターエアコン 天井カセット4方形（自動昇降グリル） 全熱交換器連動	6.2～16	6.2～20						0.106	1	200	0.188	2.75	9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
ACP-5	ルームエアコン	S22PTES-W-E・	壁掛インバーターエアコン（沖縄仕様）	0.9～2.8	0.9～3.9						0.026	1	100	0.022	0.6	6.35	12.7	1					
ダイキン工業（株）																							
ACP-6	ルームエアコン	SZZC160CBV・	高効率インバーターエアコン 天井カセット4方形（自動昇降グリル） 全熱交換器連動	6.2～16	6.2～20						0.106	3	200	0.188	2.75	9.52	15.9	1					
ダイキン工業（株）																							
SCR-1	集中コントローラー	DCM601A1・	液晶タッチパネル式	スケジュール運転・一括運転停止・個別運転停止・設定温度制限・換気連動・その他														1	内機38台・外機19台				
ダイキン工業（株）																							
SC-1	ON・OFFコントローラー	DCS301B1・																3					
ダイキン工業（株）																							
※付属品・共通事項																							
1：室外機は全て防錆塗装を行う（フィン含）				4：ダクト隠べい形はロングライフフィルターユニット付				7：ACP-1.2室内機防振架台付				10：PAC-1.2室内機防振架台付				13：室外機台風対策用アングル固定及びSUSワイヤーはり							
2：各室内機リモコンスイッチ付				5：ダクト隠べい形外機処理機はロングライフフィルターユニット付				8：各室内機ドレンアップメカ付				11：室内機 室外機間の電源ケーブルは本工事											
3：各機器は遠隔操作用リレー付（ACP-4,5は除く）				6：天井吊り4カセット・2方カセットは自動昇降グリル付				9：ACP-3 吸い込みハーフパネル・フィルター・伸縮ダクト付				12：転倒防止用SUSワイヤー											

工事名・・	南部広域圏南斎場建築工事（機械工事）・・		
所在地・・	豊見城市宇豊見城925番地、他	図番・	M-07
図面名称・	空調機器表・・	縮尺・	—
施工・・・	日機工業（株）・（有）東和技研・（株）沖縄ポンプ工業 建設工事共同企業体・・		

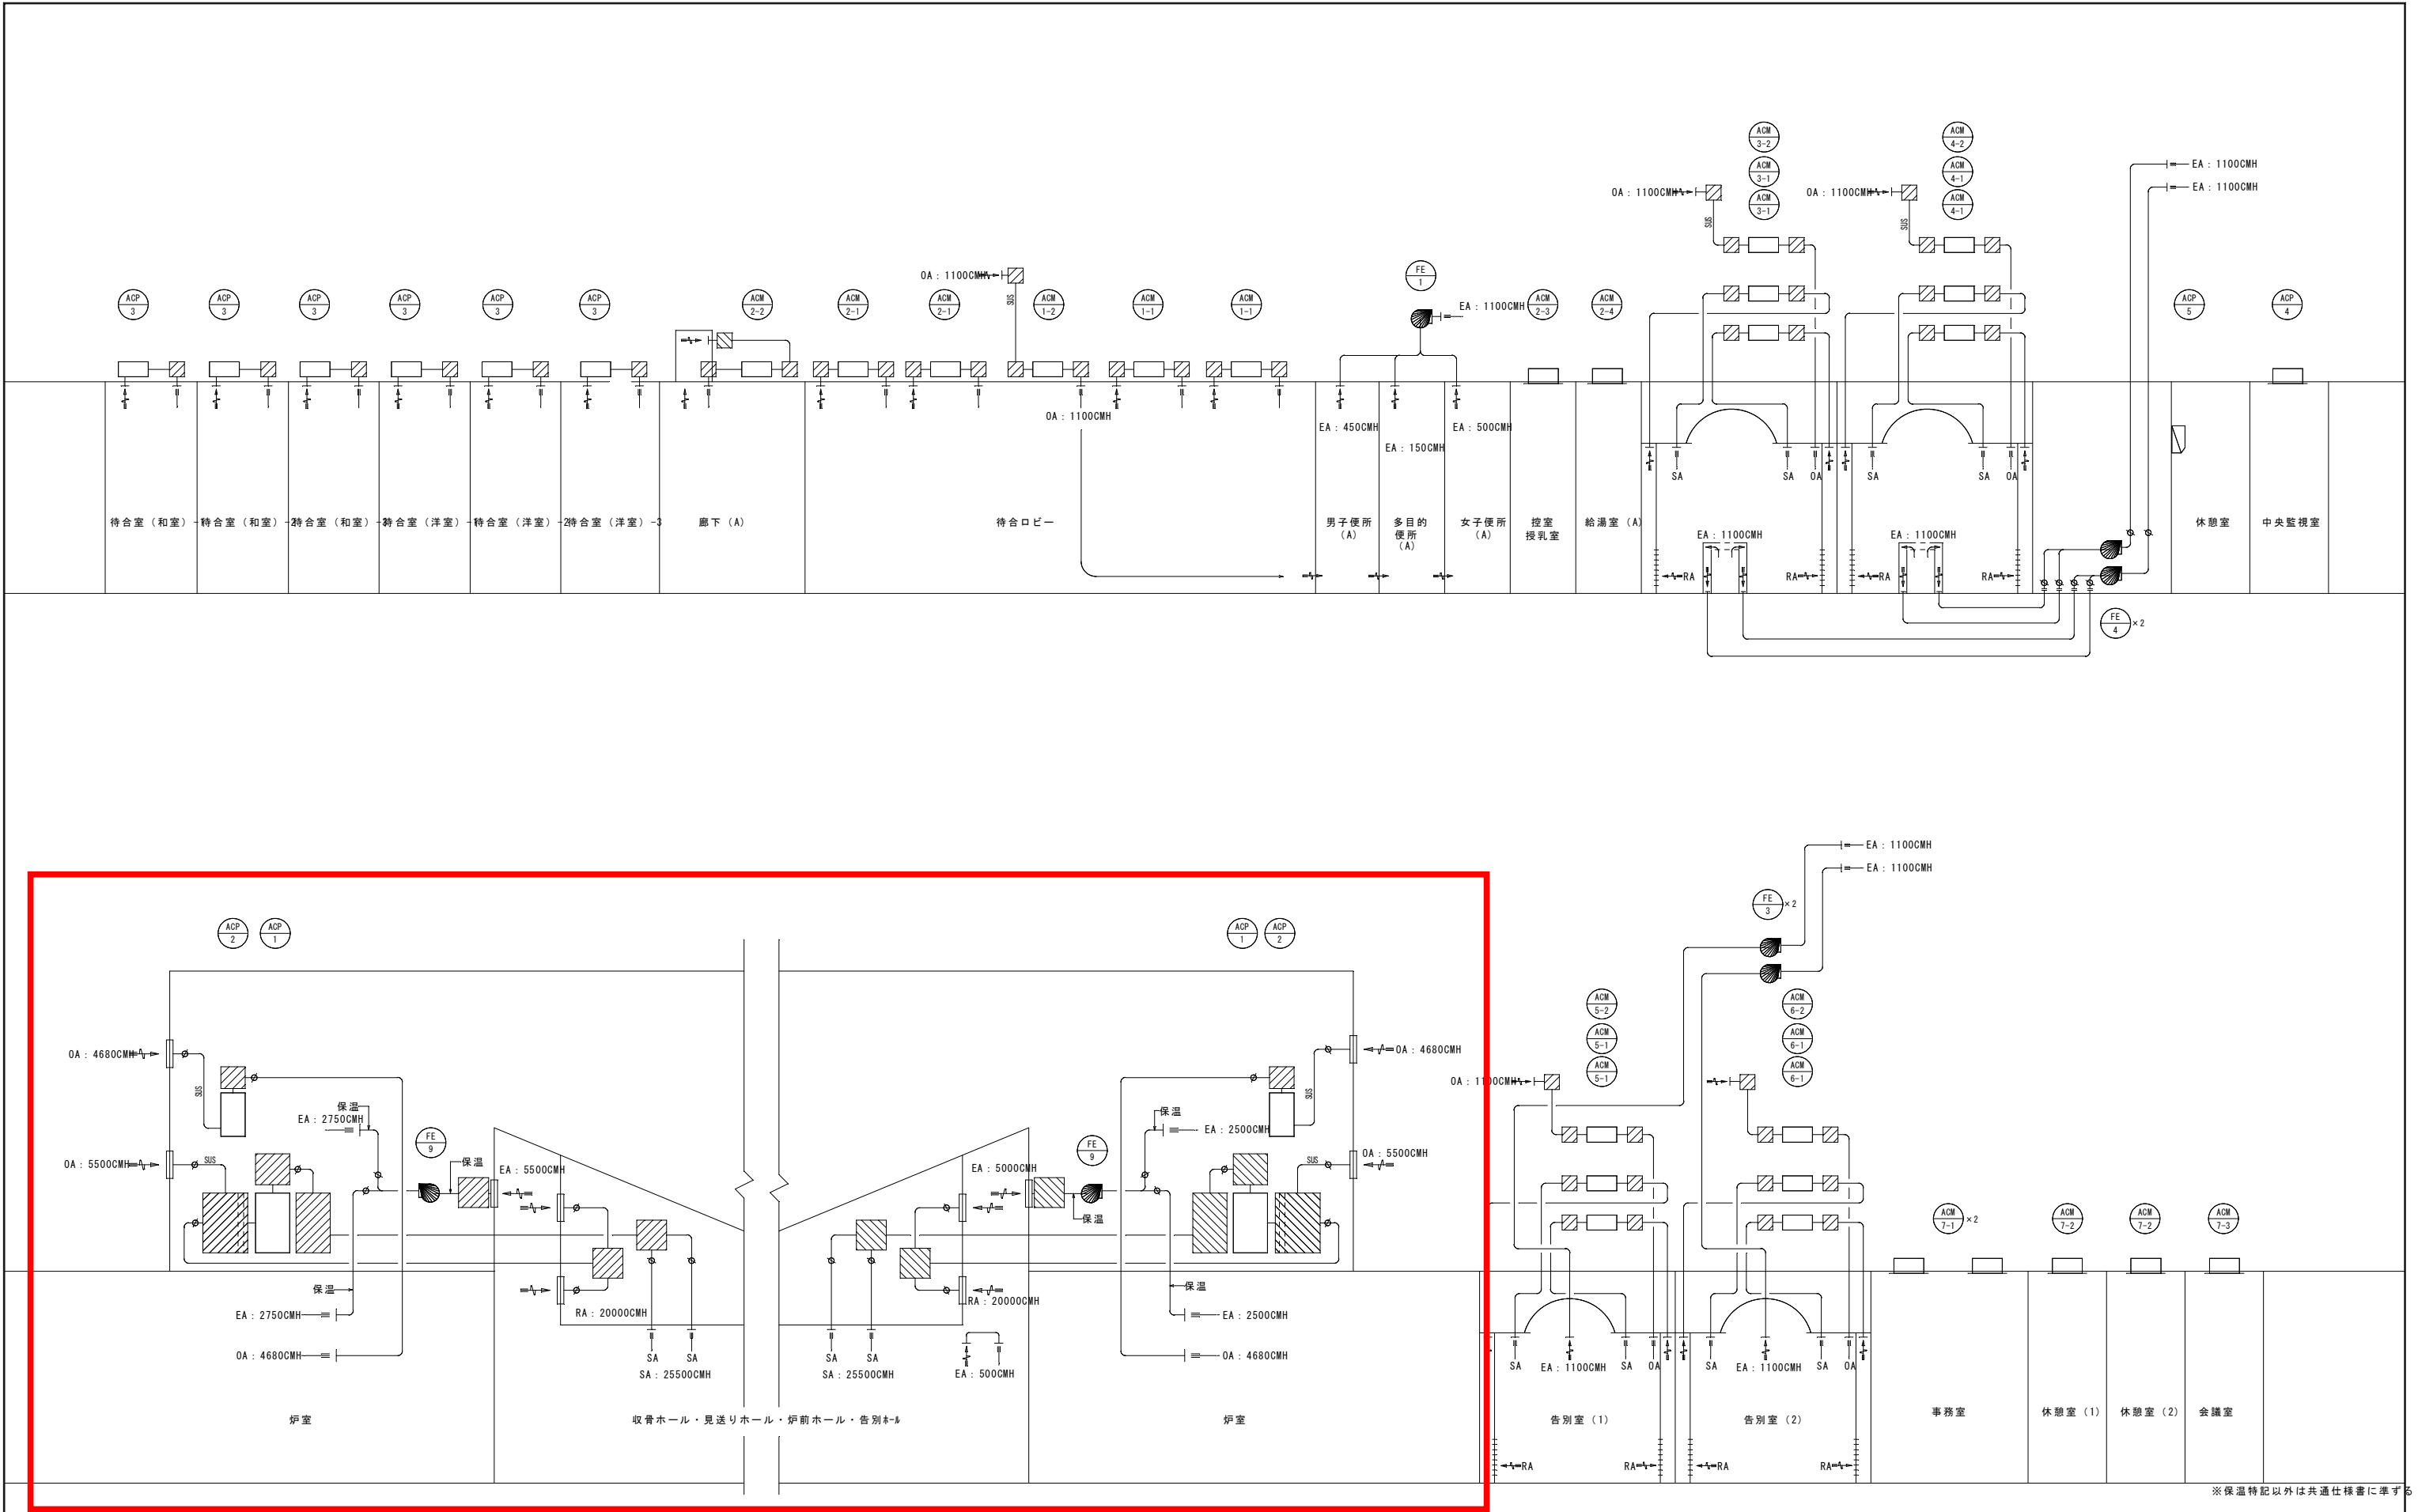

工事名	南部広域圏南宮場建築工事（機械工事）		
所在地	豊見城市宇見城925番地、他	図番	M-10
図面名称	空調ダクト系統図	縮尺	NO SCALE
施工	日信工業（株）、（有）東和技研（株）、沖縄ポンプ工業、建設工事共同企業体		

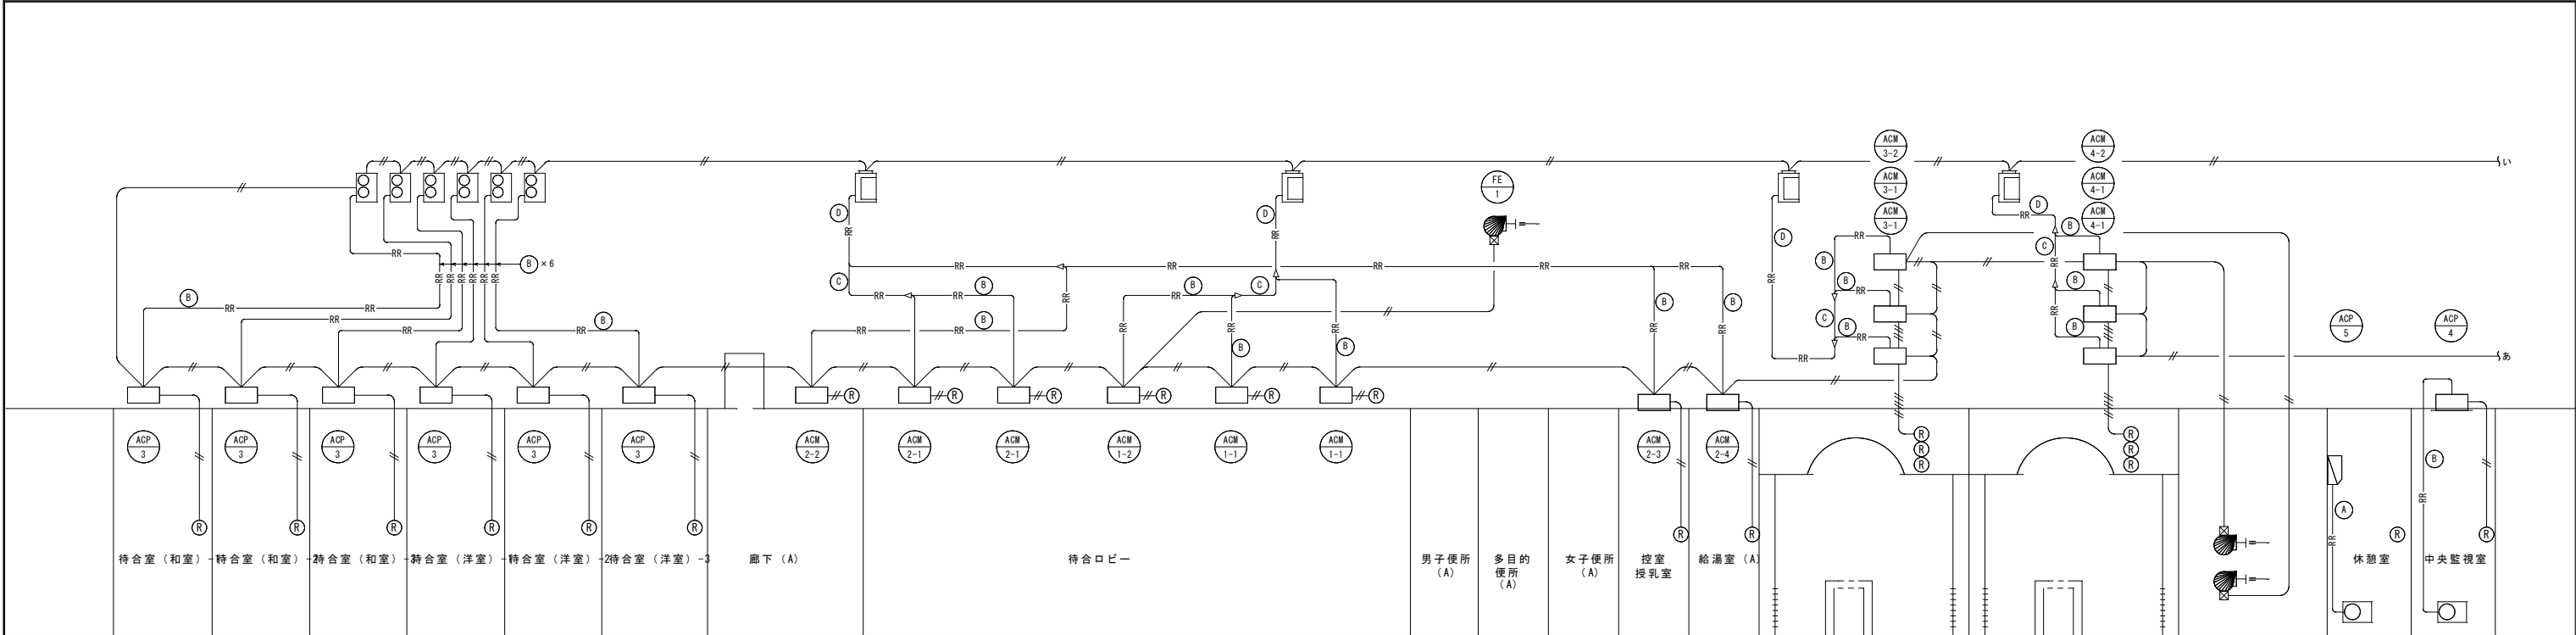

※特記
パッケージエアコンの室内機-室外機間の電源ケーブル及び配管は本工事とする
ビルマルチ室外機間の電源ケーブル及び配管は本工事とする



SCR 液晶タッチパネル式集中コントローラー

ON OFFコントローラー


R リモコンスイッチ

FE 4 × 2

冷暖配管一覧表	
A	6.35φ×12.7φ
B	9.52φ×15.88φ
C	12.7φ×28.58φ
D	15.88φ×28.55φ
E	9.5φ×12.7φ
F	22.2φ×25.6φ
G	22.2φ×28.58φ
H	22.5φ×31.8φ

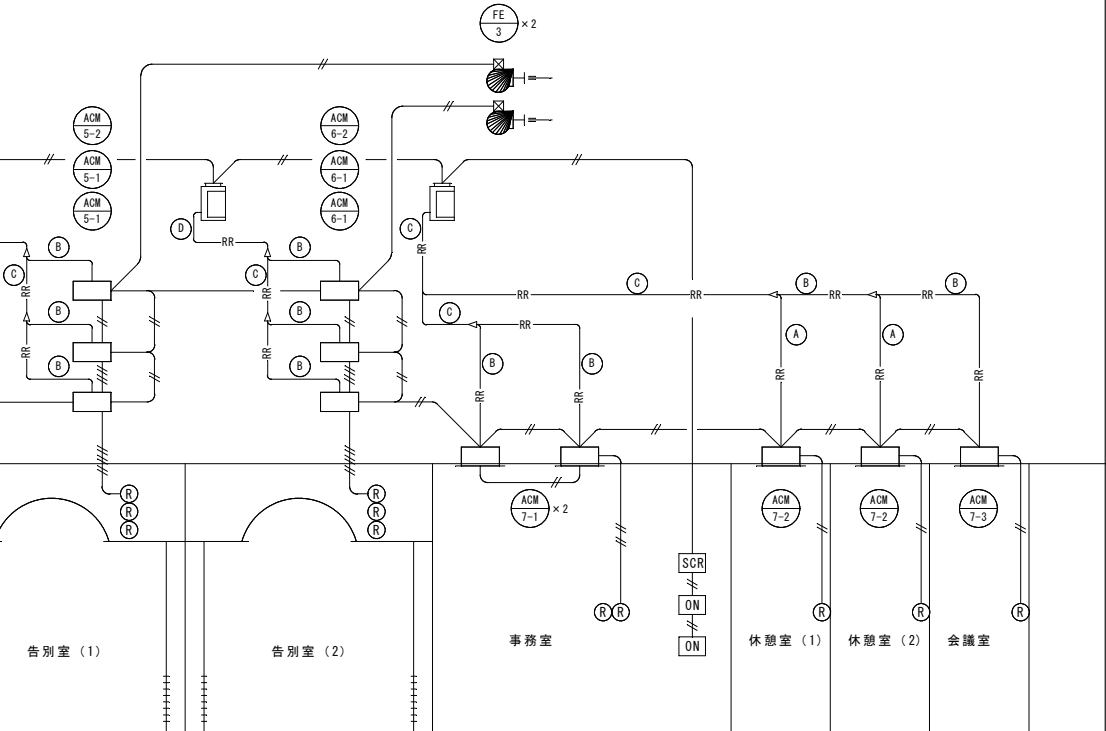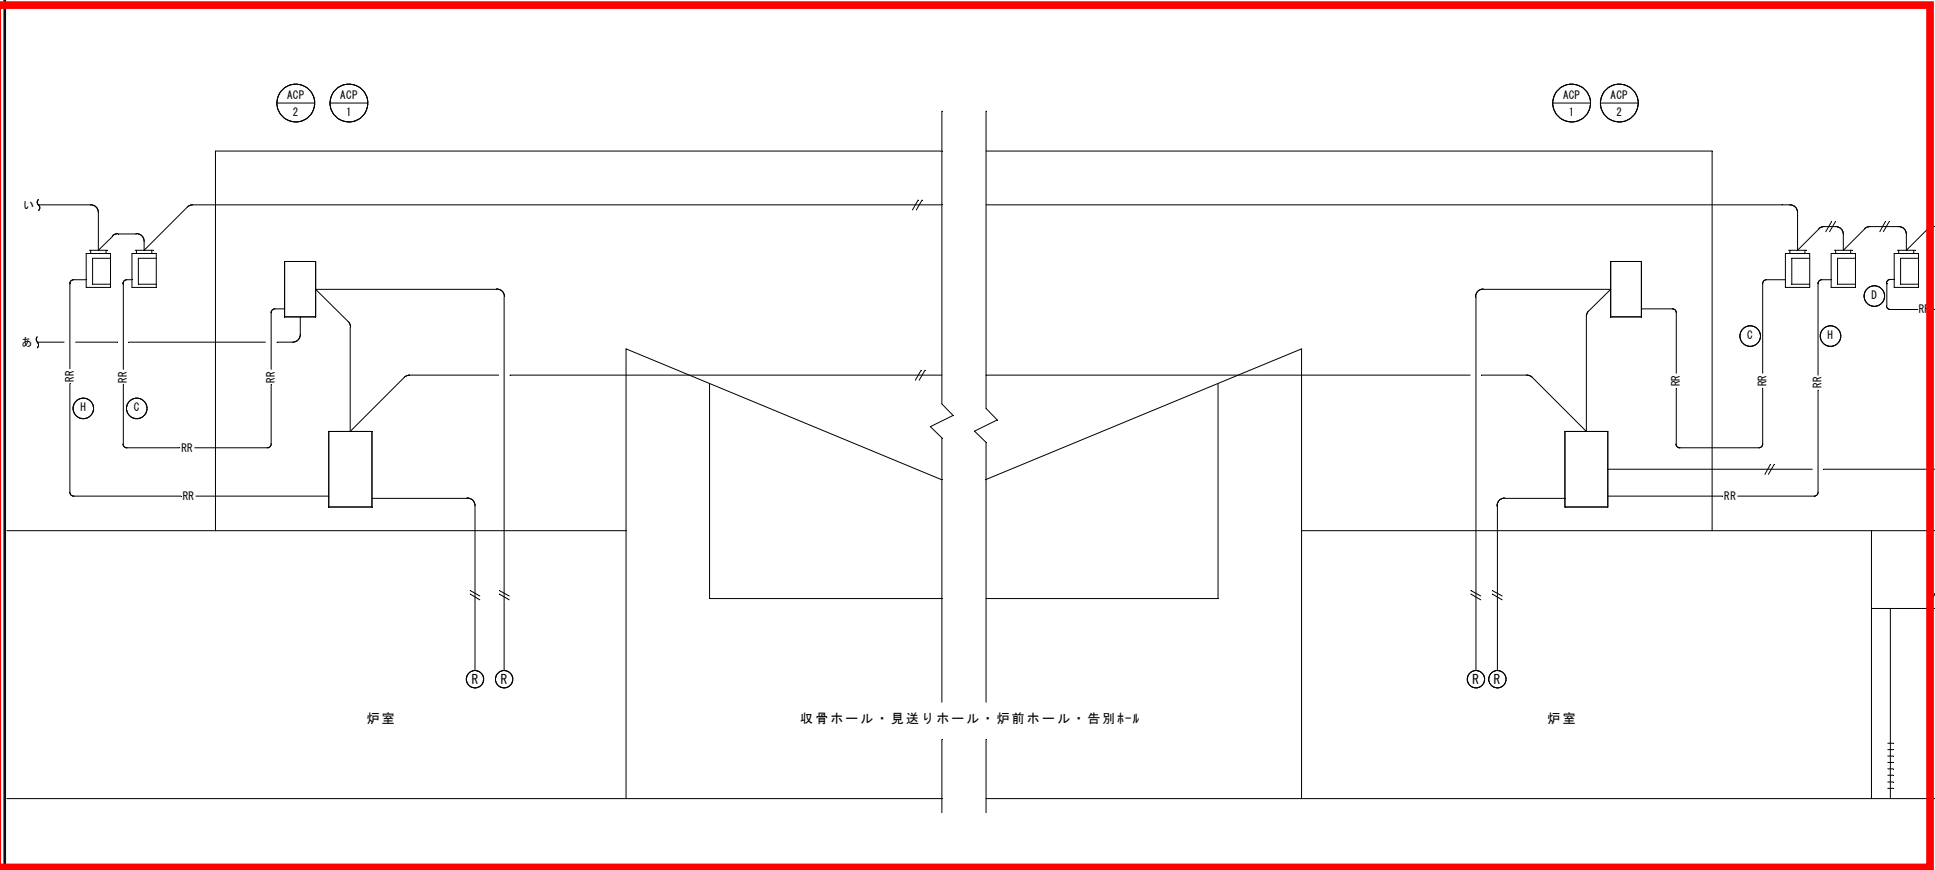


工事名	南部広域圏南斎場建築工事（機械工事）		
所在地	豊見城市宇豊見城925番地、他	図番	M-11
図面名称	空調配管系統図	縮尺	NO SCALE
施工	日機工業（株）、（有）東和技研、（株）沖縄ポンプ工業 建設工事共同企業体		

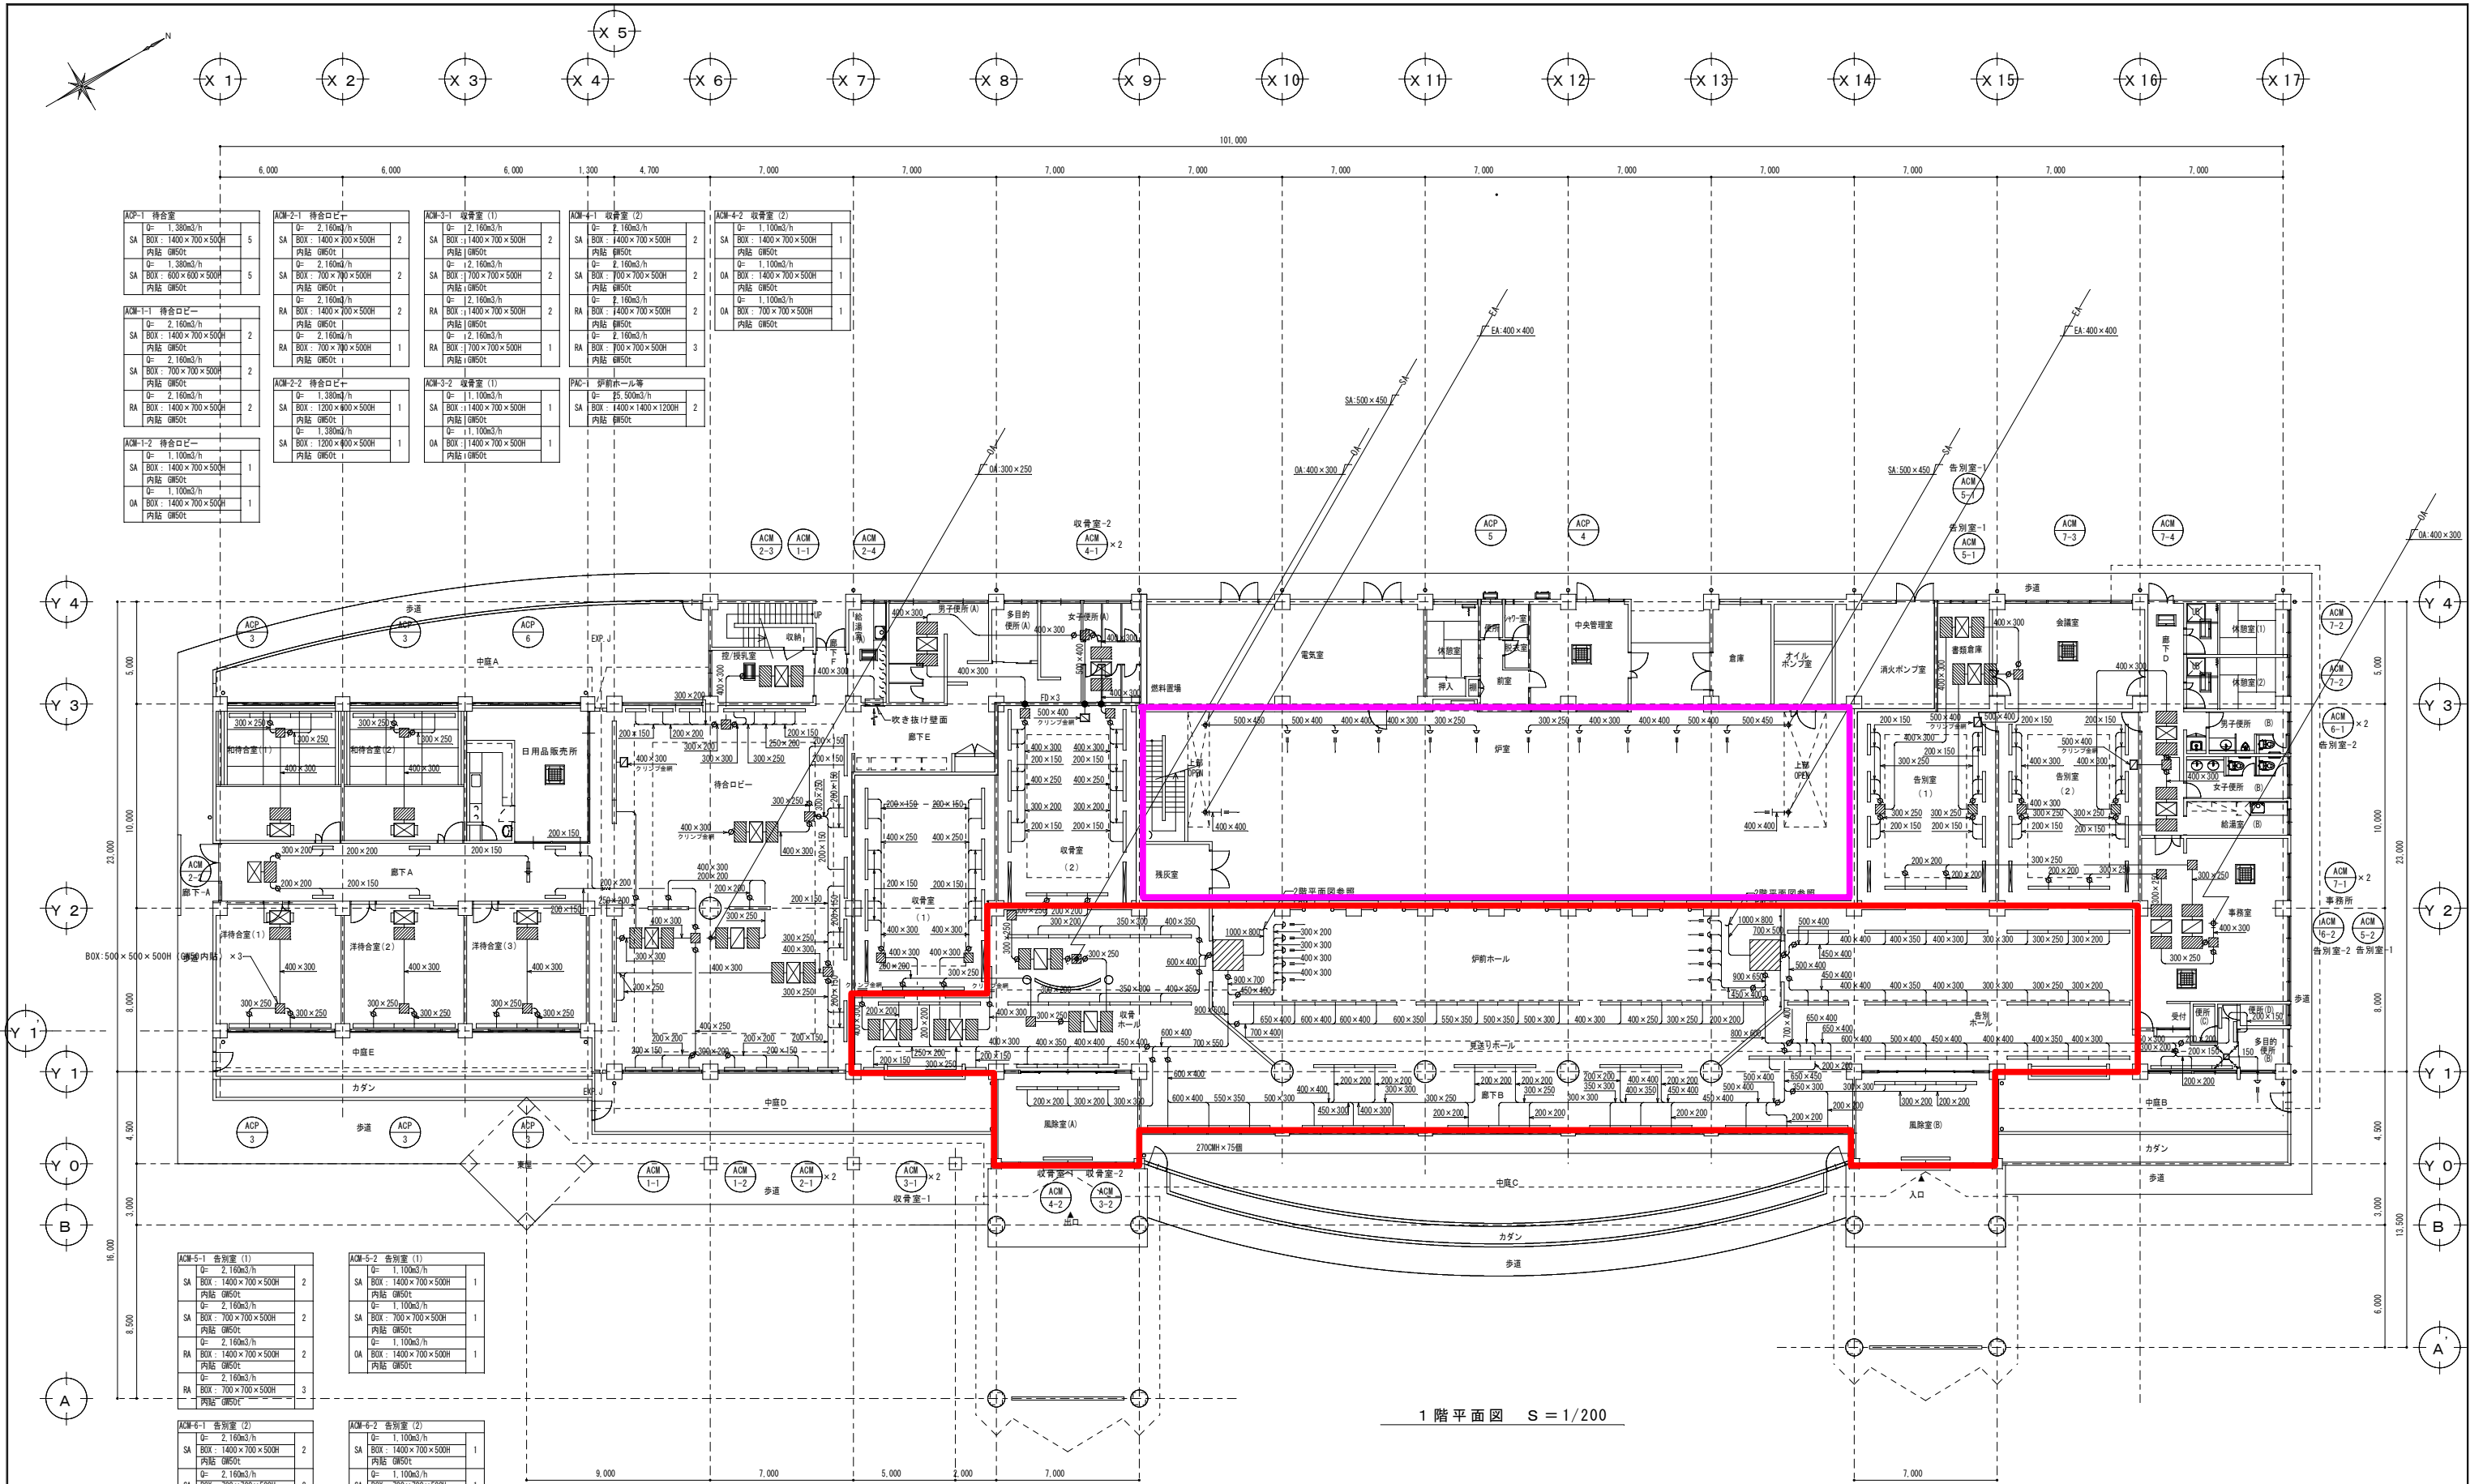


1階平面図 S = 1/200

工事名	南部広域圏南宮場建築工事（機械工事）		
所在地	豊見城市宇見城925番地、他	図番	M-12
図面名称	1階平面図（空調ダクト）	縮尺	S=1/150(A-1) S=1/300(A-3)
施工	日機工業（株）（有）東和技研（株）沖縄ポンプ工業 建設工事共同企業体		

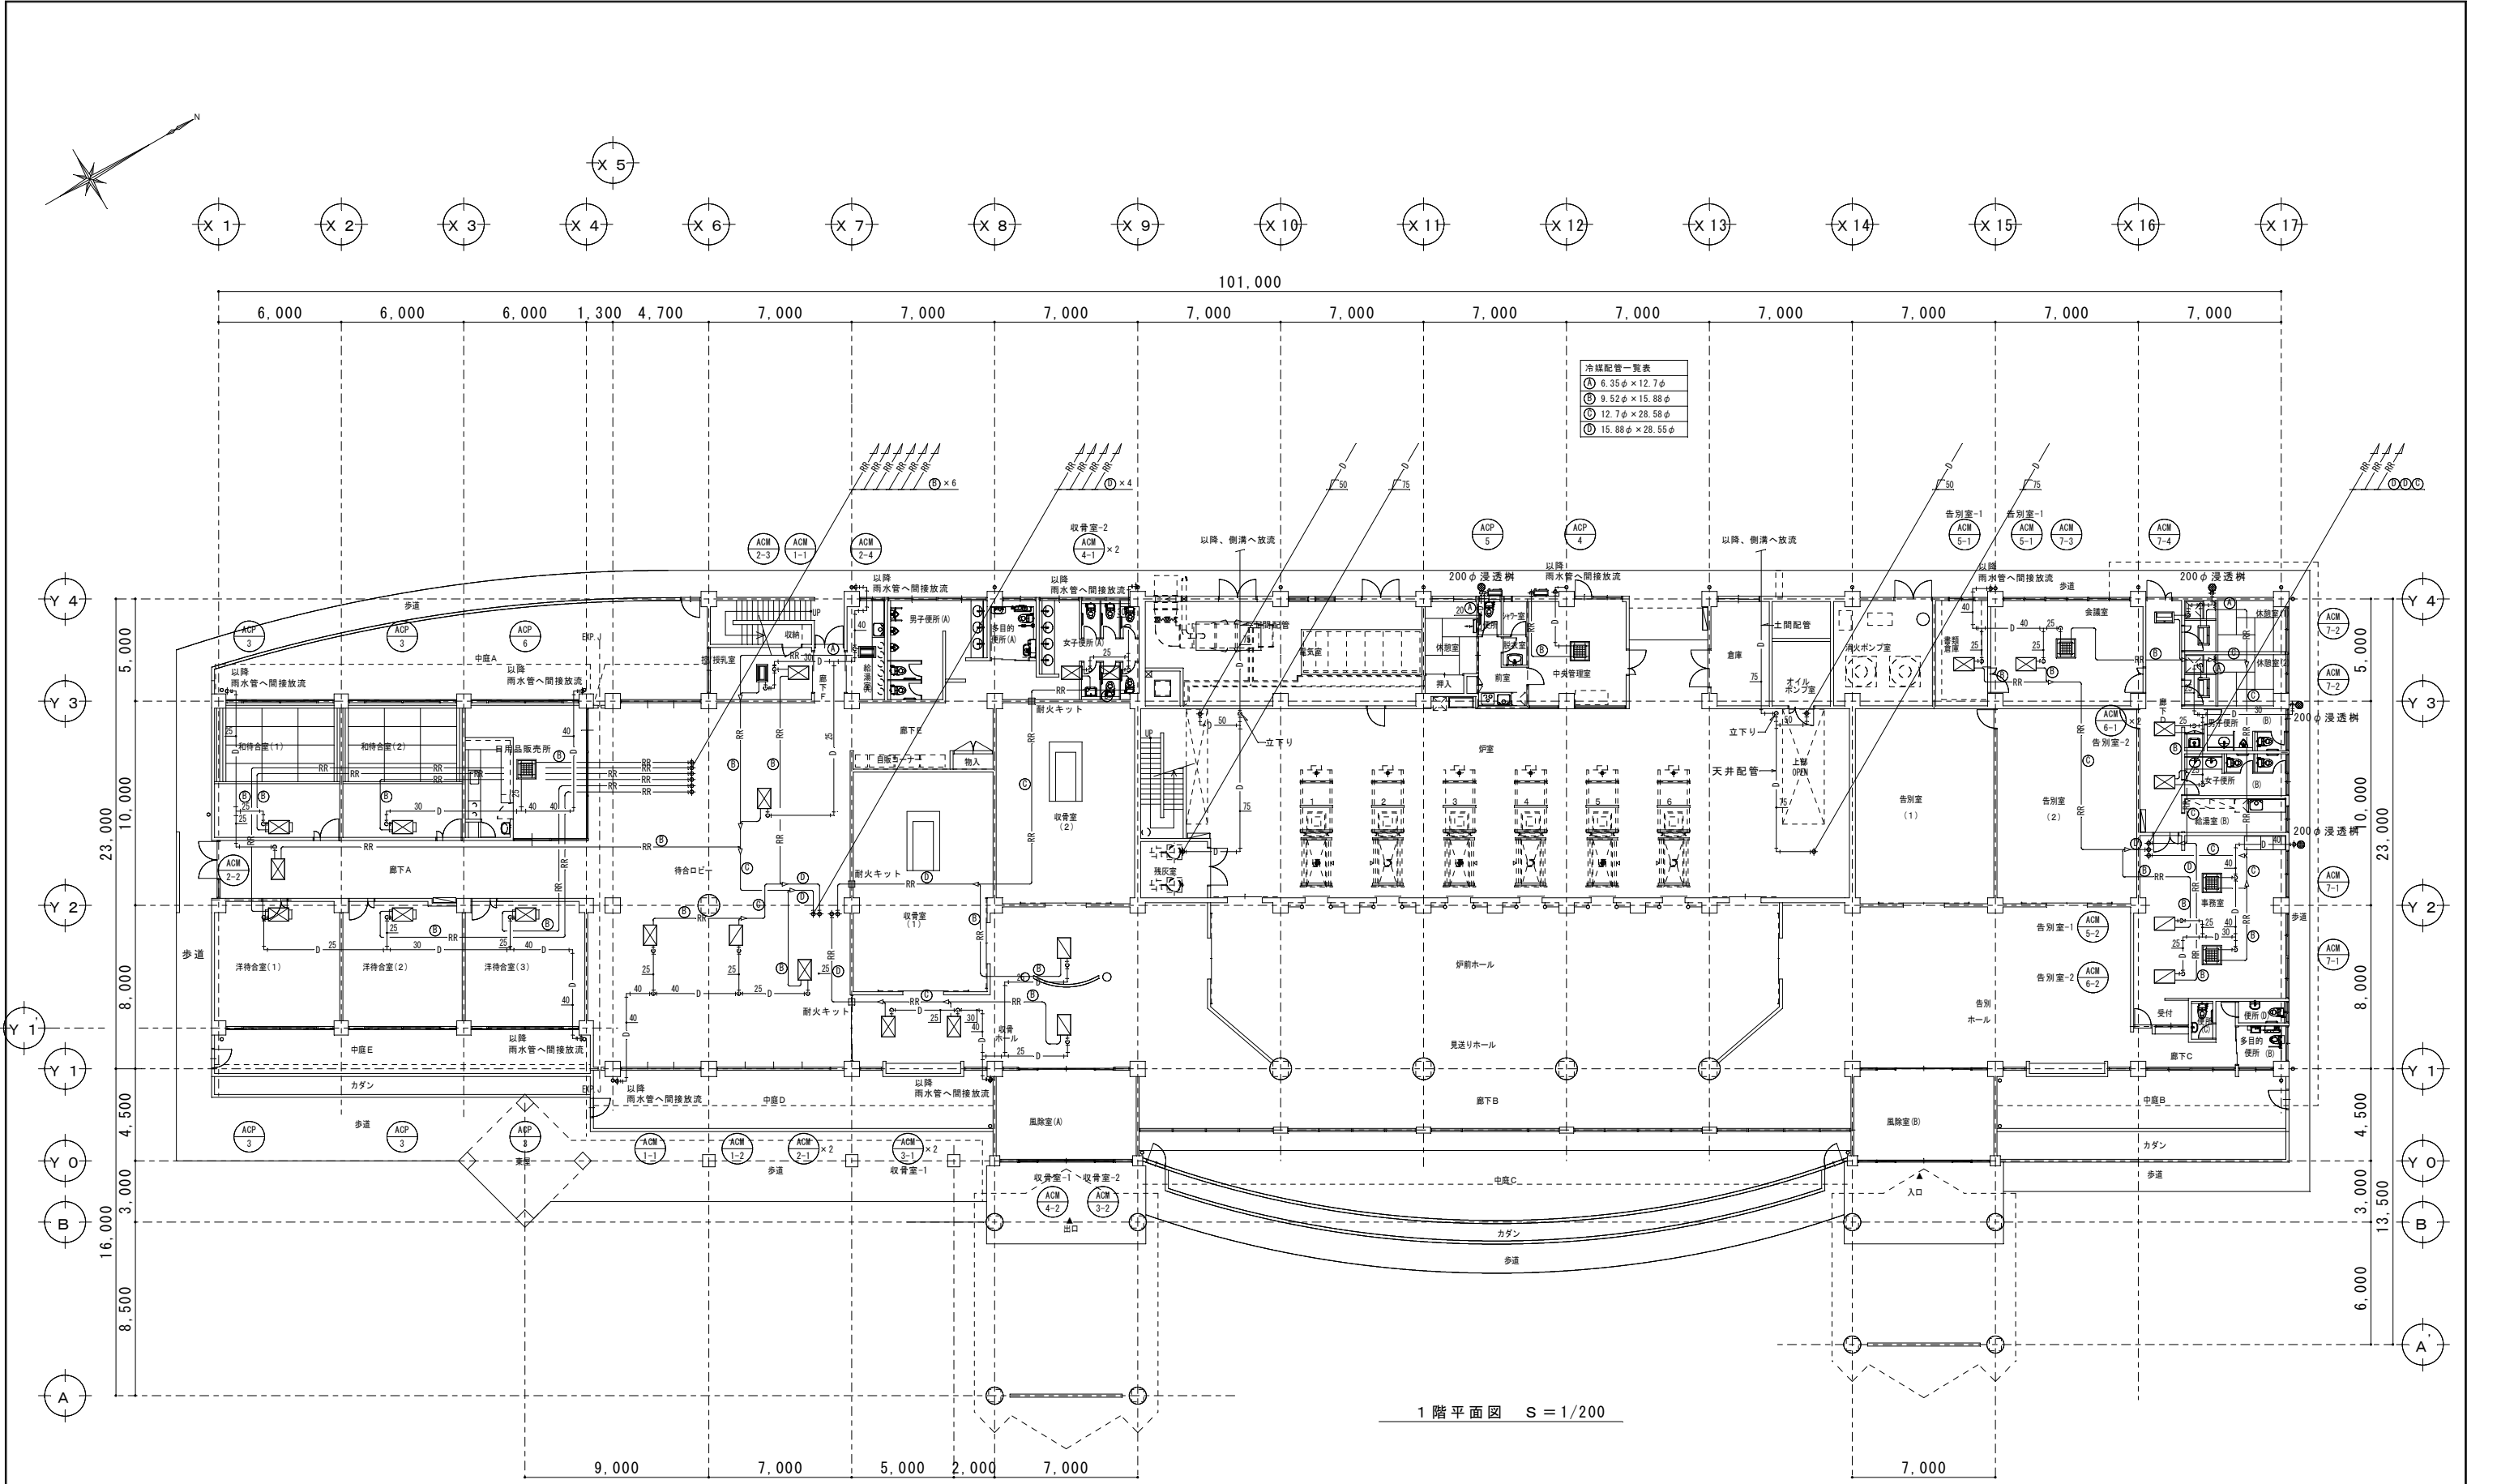

1 階平面図 S = 1/200

工事名	南部広域圏南斎場建築工事（機械工事）		
所在地	豊見城市宇見城925番地、他	図番	M-14
図面名称	1階平面図（空調配管）	縮尺	S=1/150 (A-1) S=1/300 (A-3)
施工	日信工業（株）・（有）東和技研（株）沖縄ポンプ工業 建設工事共同企業体		

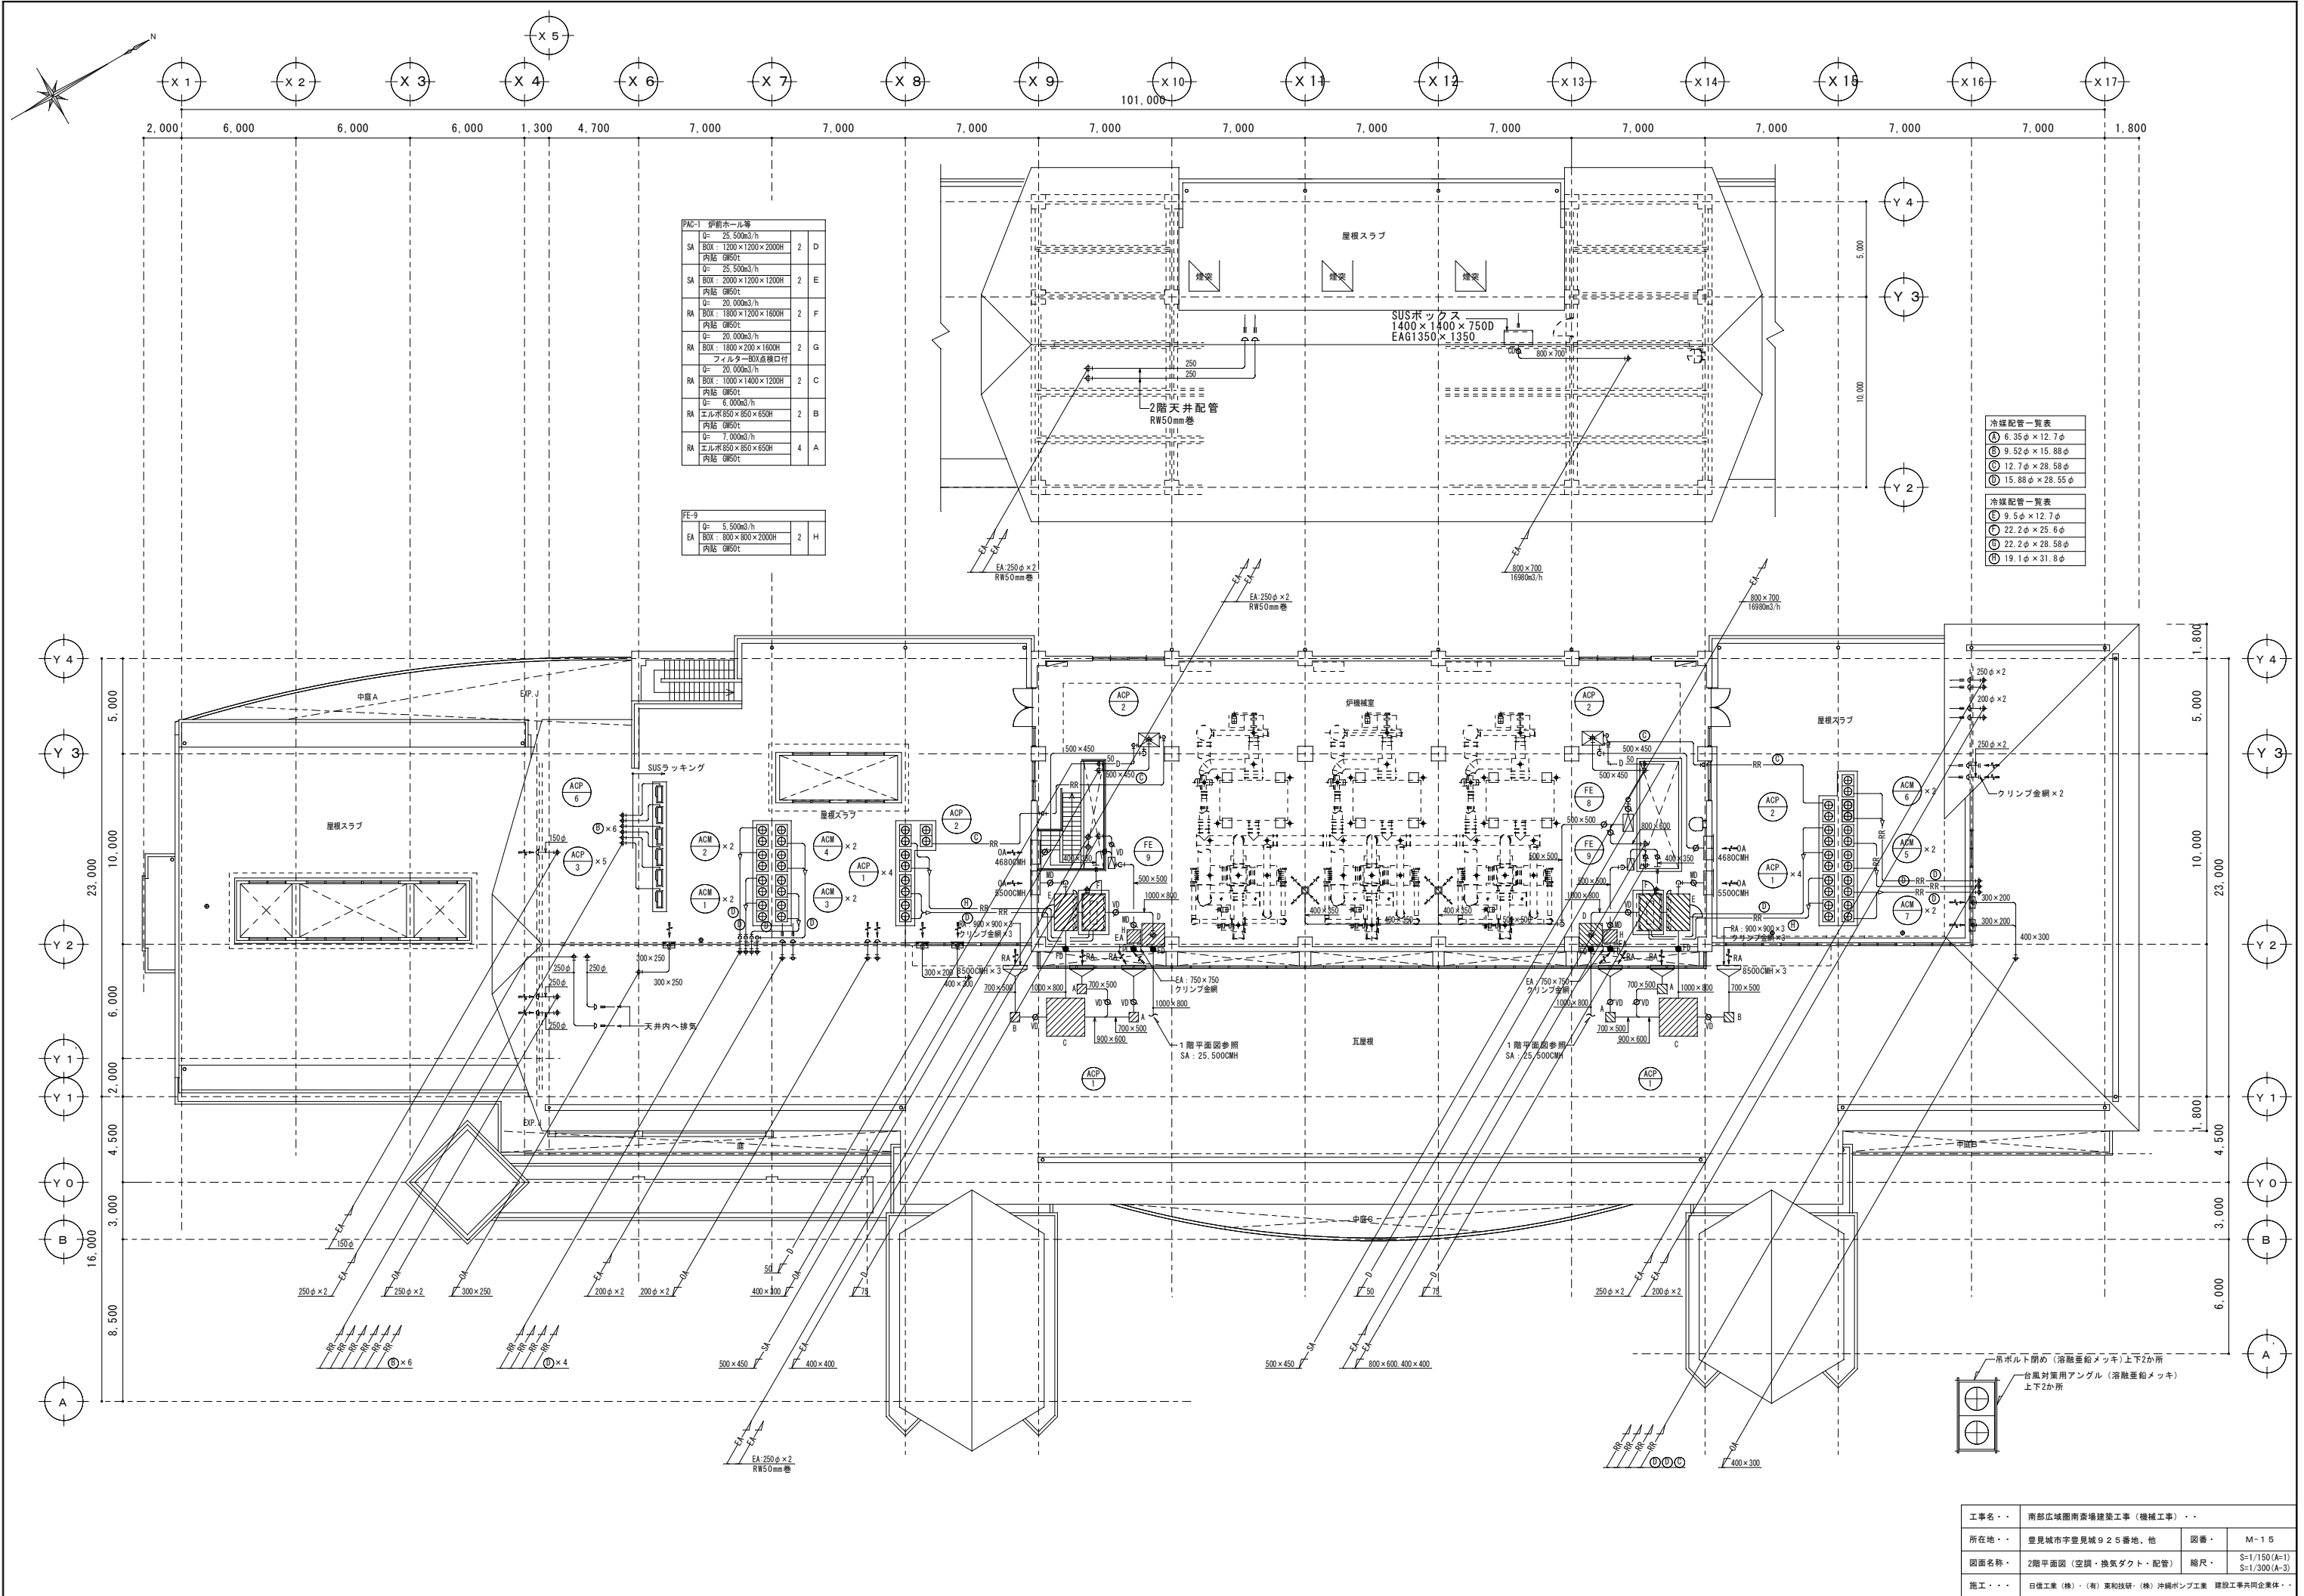


PAC-1 伊勢ホール等			
SA	Q= 25,500m ³ /h BOX: 1200×1200×2000H 内貼: 0W50t	2	D
SA	Q= 25,500m ³ /h BOX: 2000×1200×1200H 内貼: 0W50t	2	E
RA	Q= 20,000m ³ /h BOX: 1800×1200×1600H 内貼: 0W50t	2	F
RA	Q= 20,000m ³ /h BOX: 1800×200×1600H フィルタ-BOX点検口付	2	G
RA	Q= 20,000m ³ /h BOX: 1000×1400×1200H 内貼: 0W50t	2	C
RA	Q= 6,000m ³ /h エルボ850×850×650H 内貼: 0W50t	2	B
RA	Q= 7,000m ³ /h エルボ850×850×650H 内貼: 0W50t	4	A

FE-9			
EA	Q= 5,500m ³ /h BOX: 800×800×2000H 内貼: 0W50t	2	H

冷媒配管一覧表	
①	6.35φ×12.7φ
②	9.52φ×15.88φ
③	12.7φ×28.58φ
④	15.88φ×28.55φ

冷媒配管一覧表	
⑤	9.5φ×12.7φ
⑥	22.2φ×25.6φ
⑦	22.2φ×28.58φ
⑧	19.1φ×31.8φ



工事名	南部広域圏南斎場建築工事 (機械工事)		
所在地	豊見城市宇豊見城925番地、他	図番	M-15
図面名称	2階平面図 (空調・換気ダクト・配管)	縮尺	S=1/150 (A-1) S=1/300 (A-3)
施工	日信工業 (株)・(有) 東和技研・(株) 沖縄ポンプ工業 建設工事共同企業体		

数量表

炉前ホール (ACP-1)

[illegible]

数量表

炉室(ACP-2)

[illegible]