

特定有害産業廃棄物分析委託業務

報 告 書

令和8年6月

一般財団法人 沖縄県環境科学センター



分 析 結 果 報 告 書

ダイオキシン類

分析結果報告書

No. 2026- 00649-A01

2026年6月18日

南部広域市町村圏事務組合 様

一般財団法人 沖縄県環境科学センター
沖縄県浦添市字経塚720番地
電話番号 (098-875-1111)



2026年5月27日 受付 貴依頼による試料の測定結果を下記の通り報告します。

- 件 名 : 特定有害産業廃棄物分析委託業務
- 依頼 先 : 南部広域市町村圏事務組合
- 委託 先 : 株式会社 タツタ環境分析センター (大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号)
- 分析結果報告書 : 別添 (発行番号 : DX2606275)
- ダイオキシン類結果一覧表

試料名	採取場所	採取日時	実測濃度	毒性等量 WHO/IPCS (2006)	基準値※
炉内耐火物	いなんせ斎苑 資材置き場	2026年5月27日 10:00	0.13 ng/g	0.00030 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g

※ダイオキシン類に係る基準値一覧

燃え殻・ばいじん・鉱さい ¹⁾	3 ng-TEQ/g	①
解体設備の付着物等 ²⁾	3 ng-TEQ/g	②

1) 特別管理産業廃棄物の判定基準 (廃棄物処理法施行規則第1条の2)

2) 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱

分析結果報告書

発行年月日：2026 年 6 月 12 日

南部広域市町村圏事務組合 様

試料管理番号：XG261107

作業指示書管理番号：WR26-00083

発行番号：DX2606275 1/2

特定計量証明事業所
計量証明事業所
作業環境測定機関
株式会社
〒578-8585 東大阪市南門外2丁目3番1号
TEL(06)6725-6688 FAX(06)6721-0773

計量管理者 高野 雄 真

分析結果を次の通り報告致します。

項 目	単 位	分 析 結 果	分 析 方 法
ダイオキシン類実測濃度	ng/g	0.13	特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物 に係る基準の検定方法・別表1 (平成4年 厚生省告示 第192号)
ダイオキシン類毒性等量	ng-TEQ/g	0.00030	

採 取 日 時	2026年5月27日 10:00
採 取 場 所	いなんせ斎苑 資材置き場
試 料 名	炉内耐火物
試 料 採 取 者	一般財団法人沖縄県環境科学センター 様
分 析 期 間	2026年5月29日 ～ 2026年6月12日
試 料 受 付 方 法	持込
備 考	

ダイオキシン類分析結果表

試料管理番号：XG261107

発行番号：DX2606275 2/2

いなんせ斎苑 資材置き場						
炉内耐火物						
同族体・異性体		採取日	2026年5月27日		分類	その他
		実測濃度 (ng/g)	試料における 定量下限 (ng/g)	試料における 検出下限 (ng/g)	毒性等価 係数 TEF	毒性等量 TEQ (ng-TEQ/g)
PCDDs	1,3,6,8-TeCDD	0.0019	0.0007	0.0002	-	-
	1,3,7,9-TeCDD	0.0008	0.0007	0.0002	-	-
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.0007	0.0002	1	0
	1,2,3,7,8-PeCDD	ND	0.0007	0.0002	1	0
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	ND	0.0014	0.0004	0.1	0
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	ND	0.0020	0.0006	0.1	0
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	ND	0.0014	0.0004	0.1	0
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.0034	0.0007	0.0002	0.01	0.000034
	OCDD	0.011	0.0027	0.0008	0.0003	0.0000033
PCDFs	1,2,7,8-TeCDF	0.0013	0.0003	0.0001	-	-
	2,3,7,8-TeCDF	0.0012	0.0003	0.0001	0.1	0.00012
	1,2,3,7,8-PeCDF	ND	0.0005	0.0002	0.03	0
	2,3,4,7,8-PeCDF	ND	0.0007	0.0002	0.3	0
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.0008 *	0.0014	0.0004	0.1	0
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0009	0.0005	0.0001	0.1	0.00009
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	ND	0.0014	0.0004	0.1	0
	2,3,4,6,7,8-HxCDF ^{※1}	0.0014 *	0.0014	0.0004	0.1	0
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.0045	0.0014	0.0004	0.01	0.000045
PCDDs	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0013 *	0.0020	0.0006	0.01	0
	OCDF	0.010	0.0014	0.0004	0.0003	0.0000030
	TeCDDs	0.0033	-	-	-	-
	PeCDDs	0.0014	-	-	-	-
	HxCDDs	0.0050	-	-	-	-
	HpCDDs	0.0066	-	-	-	-
PCDFs	OCDD	0.011	-	-	-	-
	Total PCDDs	0.027	-	-	-	0.000037
	TeCDFs	0.011	-	-	-	-
	PeCDFs	0.0060	-	-	-	-
	HxCDFs	0.0062	-	-	-	-
	HpCDFs	0.0094	-	-	-	-
DL-PCBs	OCDF	0.010	-	-	-	-
	Total PCDFs	0.042	-	-	-	0.00026
	Total (PCDDs+PCDFs)	0.069	-	-	-	0.00030
	3,4,4',5-TeCB(#81)	0.0008 *	0.0014	0.0004	0.0003	0
	3,3',4,4'-TeCB (#77)	0.012	0.00027	0.00008	0.0001	0.0000012
	3,3',4,4',5-PeCB (#126)	ND	0.0014	0.0004	0.1	0
DL-PCBs	3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	ND	0.0007	0.0002	0.03	0
	2',3,4,4',5-PeCB(#123)	0.0006 *	0.0020	0.0006	0.0003	0
	2,3',4,4',5-PeCB (#118)	0.029	0.0020	0.0006	0.0003	0.0000087
	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	0.014	0.0014	0.0004	0.0003	0.0000042
	2,3,4,4',5-PeCB (#114) ^{※2}	0.0014 *	0.0014	0.0004	0.0003	0
	2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)	0.0010 *	0.0014	0.0004	0.0003	0
	2,3,3',4,4',5-HxCB (#156)	0.0024	0.0014	0.0004	0.0003	0.00000072
	2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)	ND	0.0014	0.0004	0.0003	0
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)	ND	0.0014	0.0004	0.0003	0
	Non-ortho PCBs	0.013	-	-	-	0.0000012
	Mono-ortho PCBs	0.049	-	-	-	0.0000014
	Total DL-PCBs	0.062	-	-	-	0.0000026
Total (PCDDs + PCDFs + DL-PCBs)		0.13	-	-	-	0.00030

備考 1)毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。

2)実測濃度中の"ND"は、検出下限未満であることを示す。また、定量下限未満検出下限以上のものには、横に"*"と記入した。





3)毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を0(ゼロ)として算出したものである。

※1 2,3,4,6,7,8-HxCDFは1,2,3,6,8,9-HxCDFを含む。 ※2 #114は#127を含む。

Compound View

File: 260605-003.mfl/BPX-DXN




Sample# 20/XG26 1107/2026/6/6 3:6:23

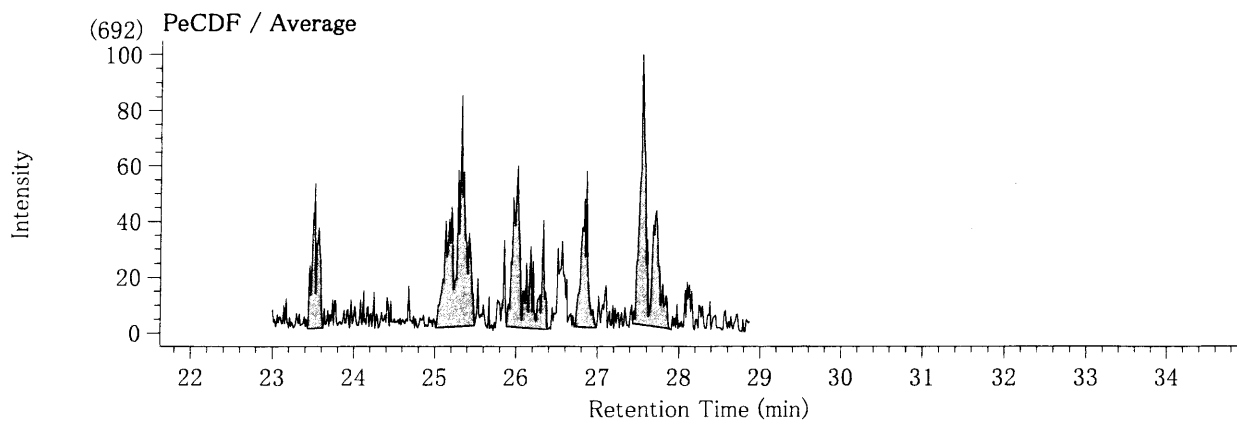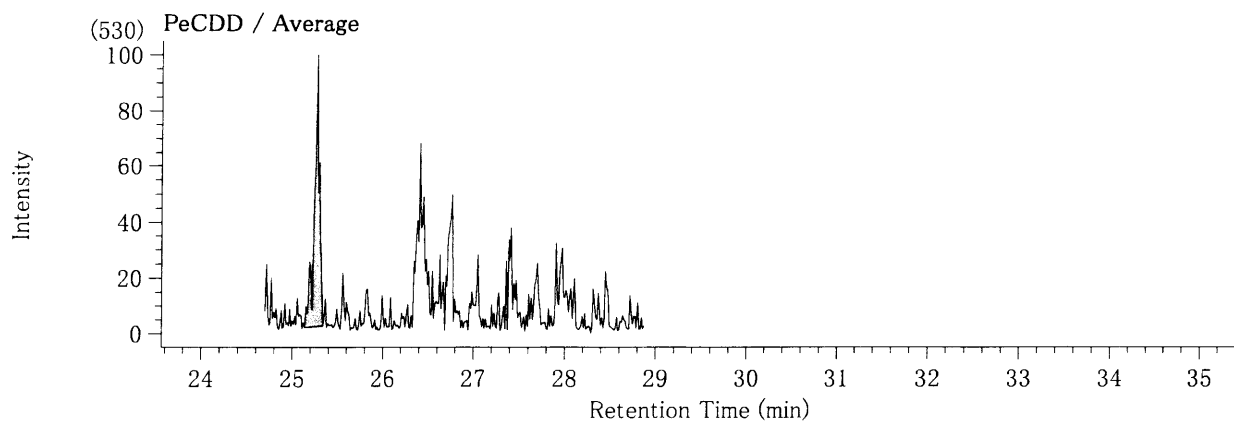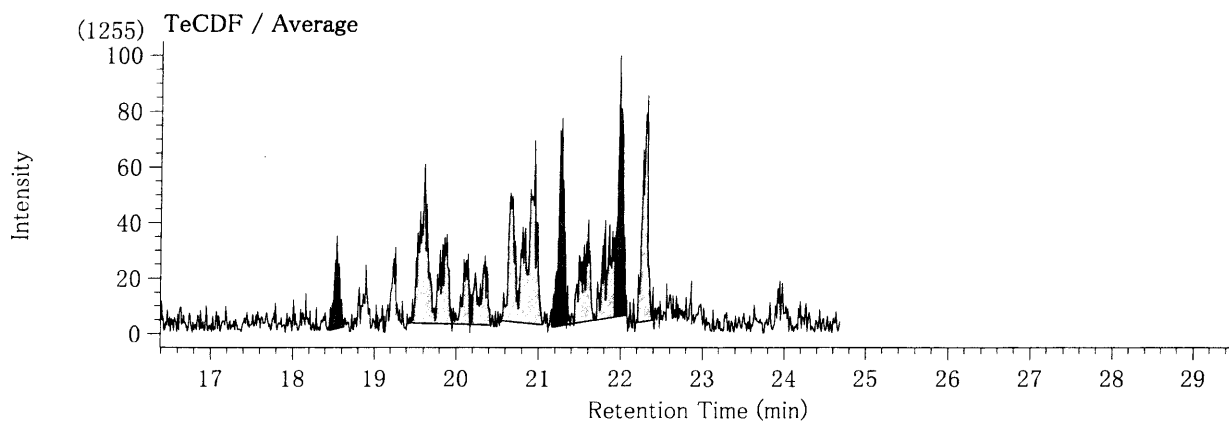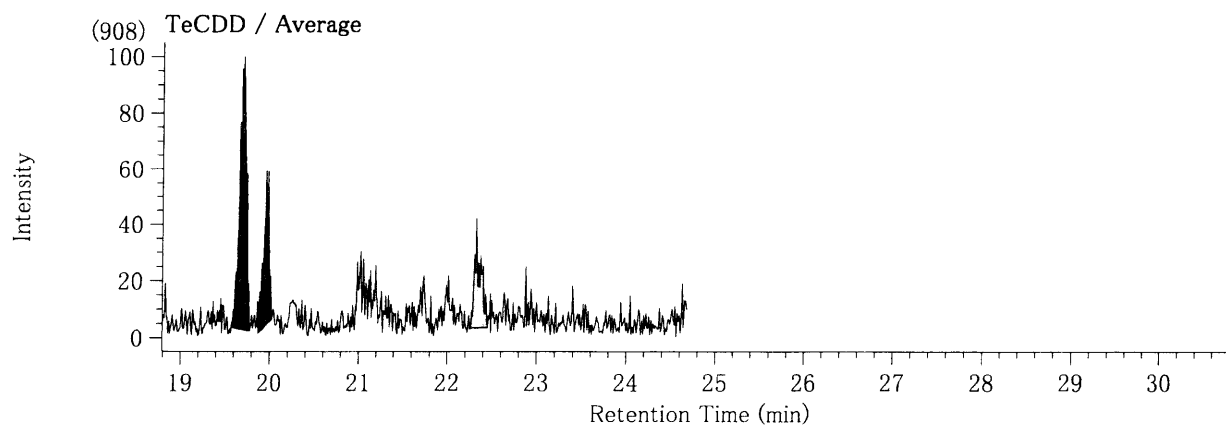

Compound View

File: 260605-003.mfl/BPX-DXN






Sample# 20/XG26 1107/2026/6/6 3:6:23

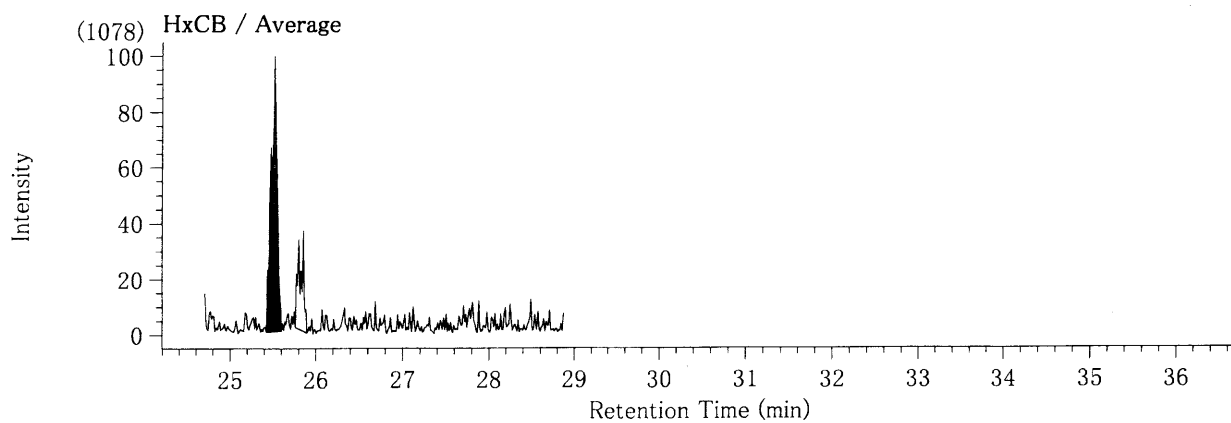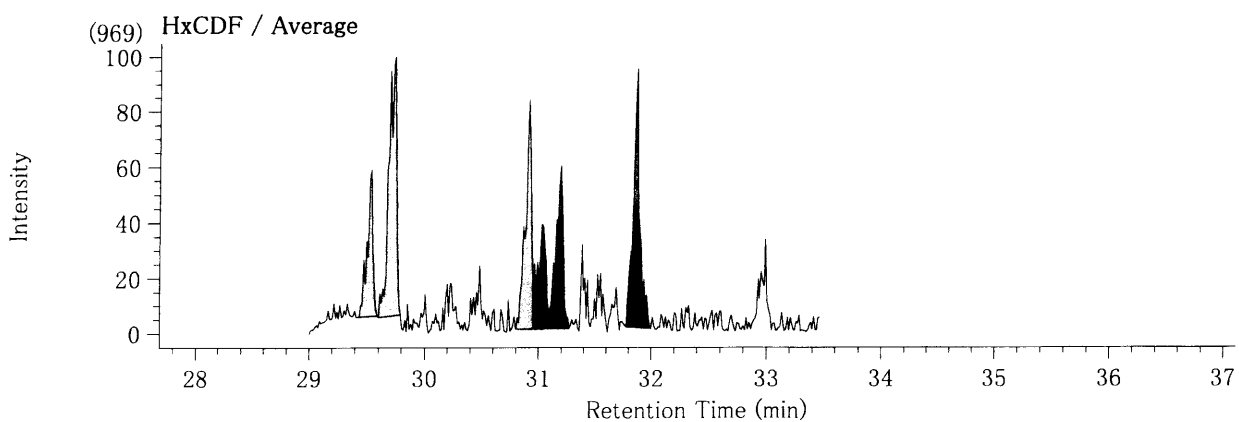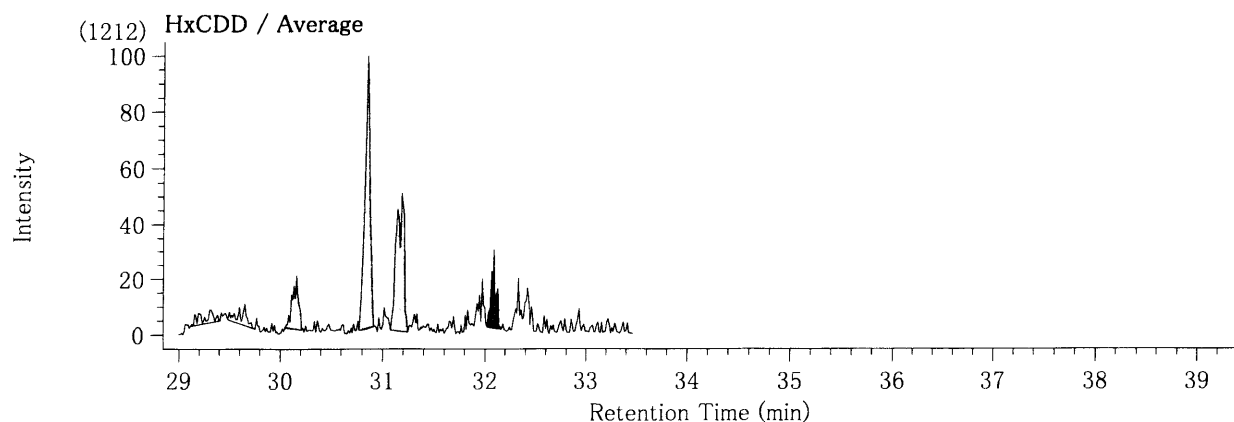

Compound View

File:260608-001.mfl/RH12ms






Sample# 23/XG26 1107/2026/6/9 1:51:58

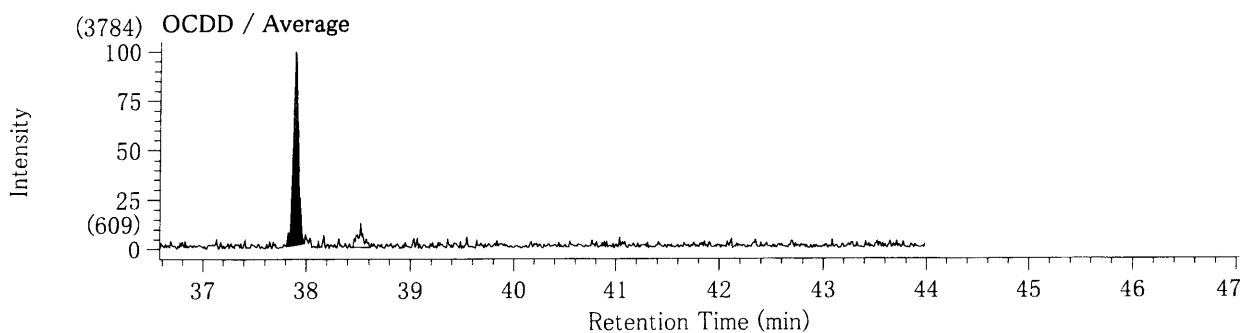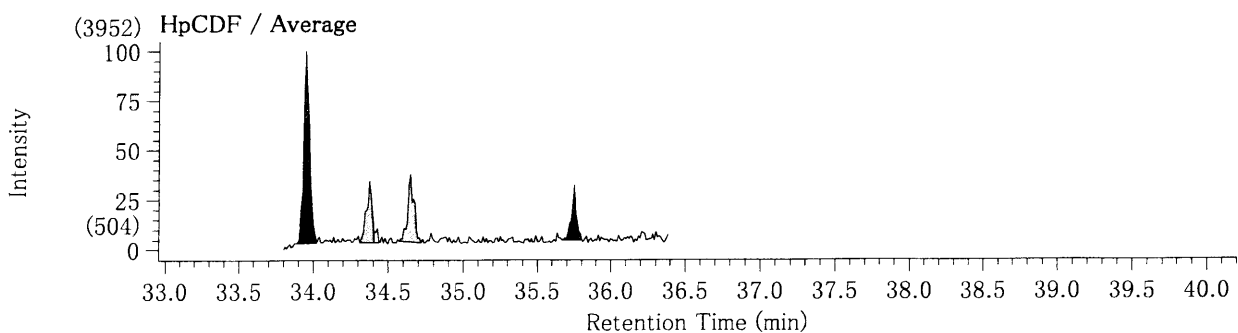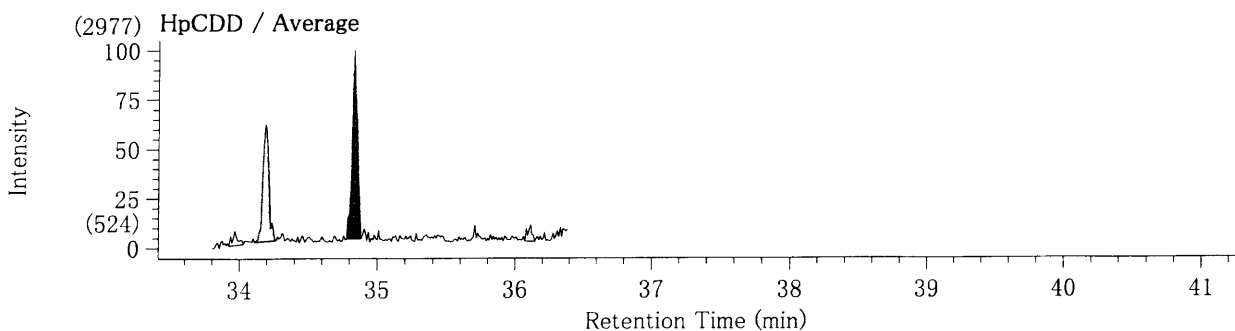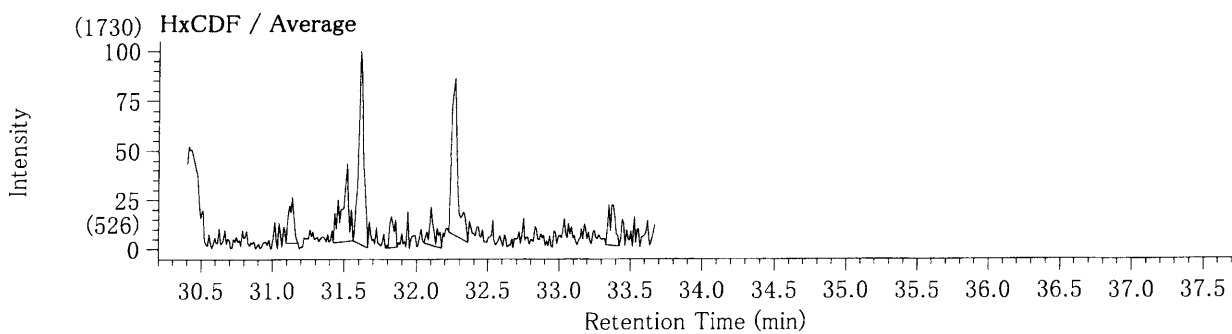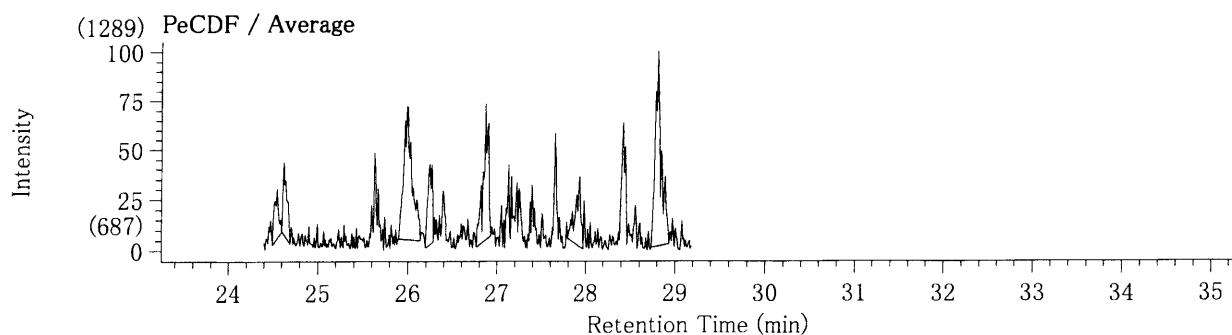

Compound View

File:260608-001.mfl/RH12ms

Sample# 23/XG26 1107/2026/6/9 1:51:58

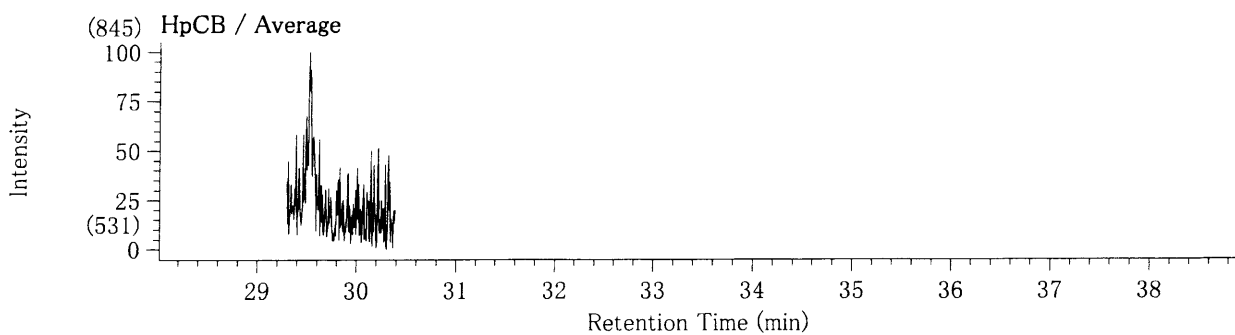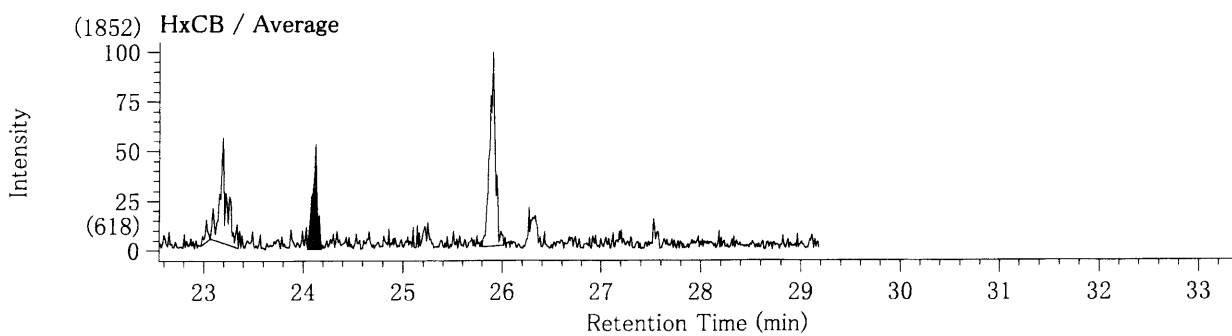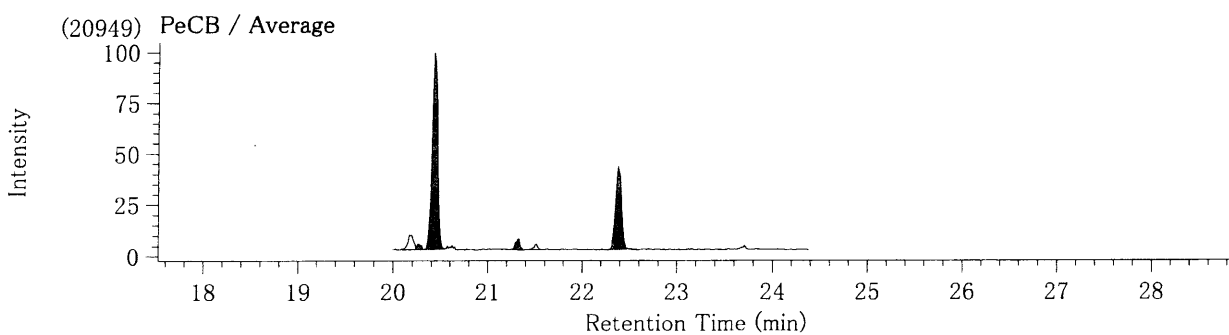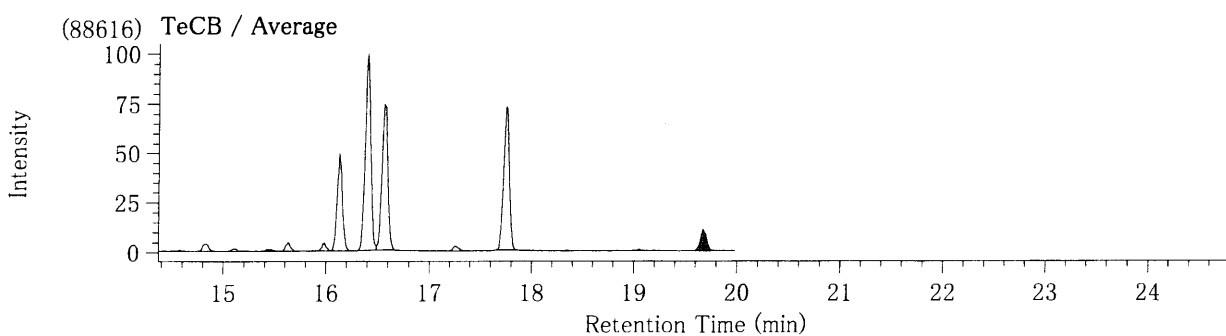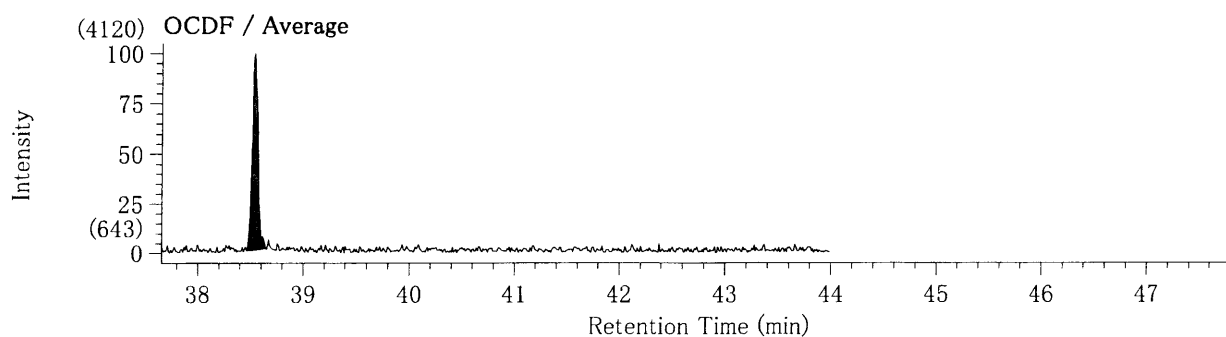

分 析 試 驗 成 績 書

重金属分析結果（溶出試験）

分析試驗成績書

$$(1/1)$$

No. 2026-00648-B01

2026 年 6 月 12 日

南部広域市町村圏事務組合

様

一般財団法人 沖縄県環境文化センター
 沖縄県浦添市字経塚720番地
 電話番号 (098-875-1001)



2026年5月27日 受付 貴依頼による試料の測定結果を下記の通り報告します。

件名	特定有害産業廃棄物分析委託業務						
試料名	炉内耐火物						
採取場所	いなんせ斎苑						
採取日	2026年5月27日	採取時間	10:00				
受付区分	採取	天候	---	気温	---	水温	---
採取者	一般財団法人 沖縄県環境科学センター 長嶺、上地						

[illegible]

備考

・分析結果欄の「く」及び「検出せず」は、定量下限値未満を示す。

【検液の作成及び測定方法】

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」昭和48年環境庁告示第13号

※：金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日 総理府令第5号)

写真

件 名 : 特定有害産業廃棄物分析委託業務




試 料 名 : 炉内耐火物

採 取 場 所 : いなんせ斎場 資材置き場

採 取 日 : 2026年5月27日

地点状況

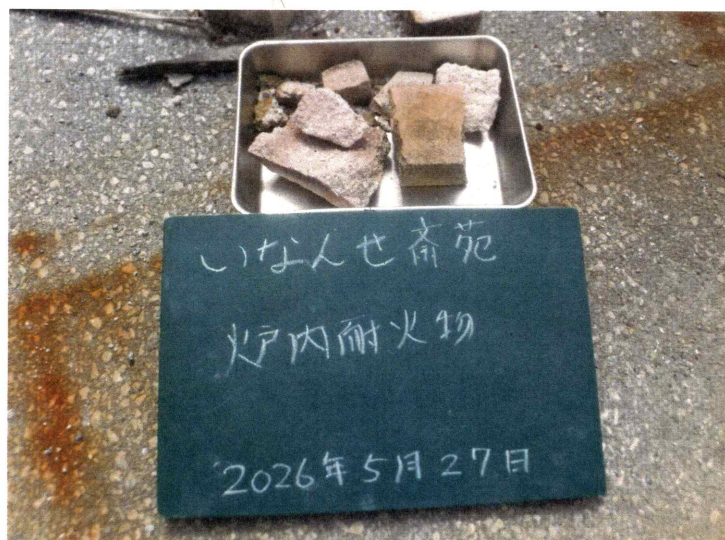

試 料 名 : 炉内耐火物

採 取 場 所 : いなんせ斎場 資材置き場

採 取 日 : 2026年5月27日

採取状況



試 料 名 : 炉内耐火物

採 取 場 所 : いなんせ斎場 資材置き場

採 取 日 : 2026年5月27日

試料状況 (破碎後)